

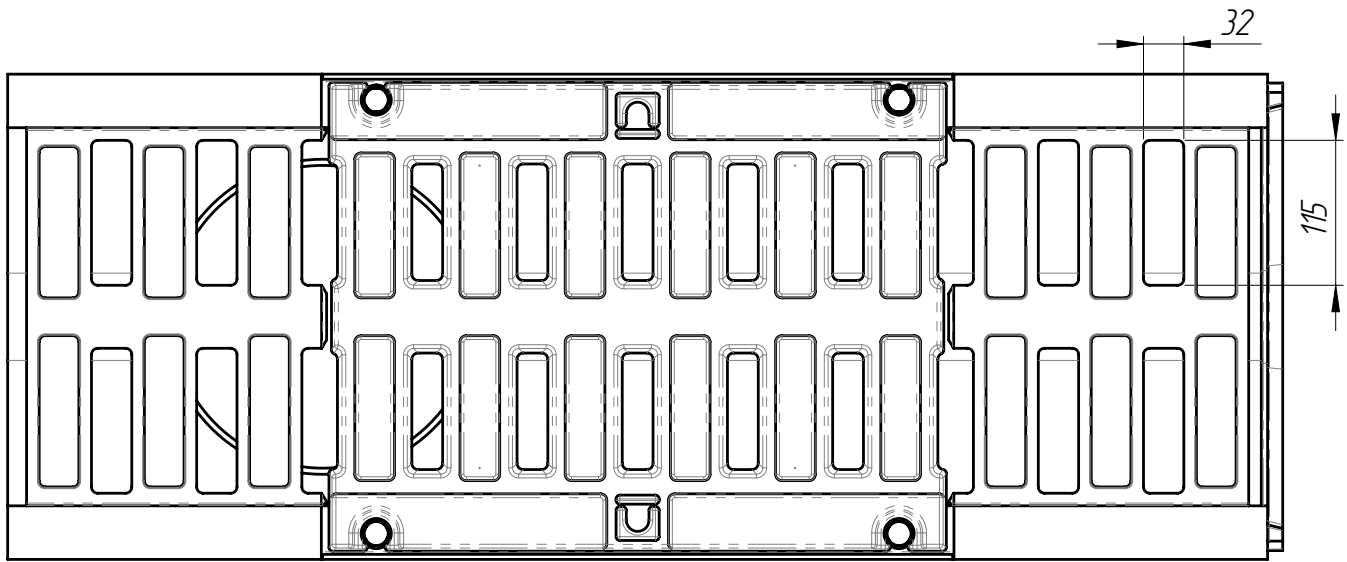
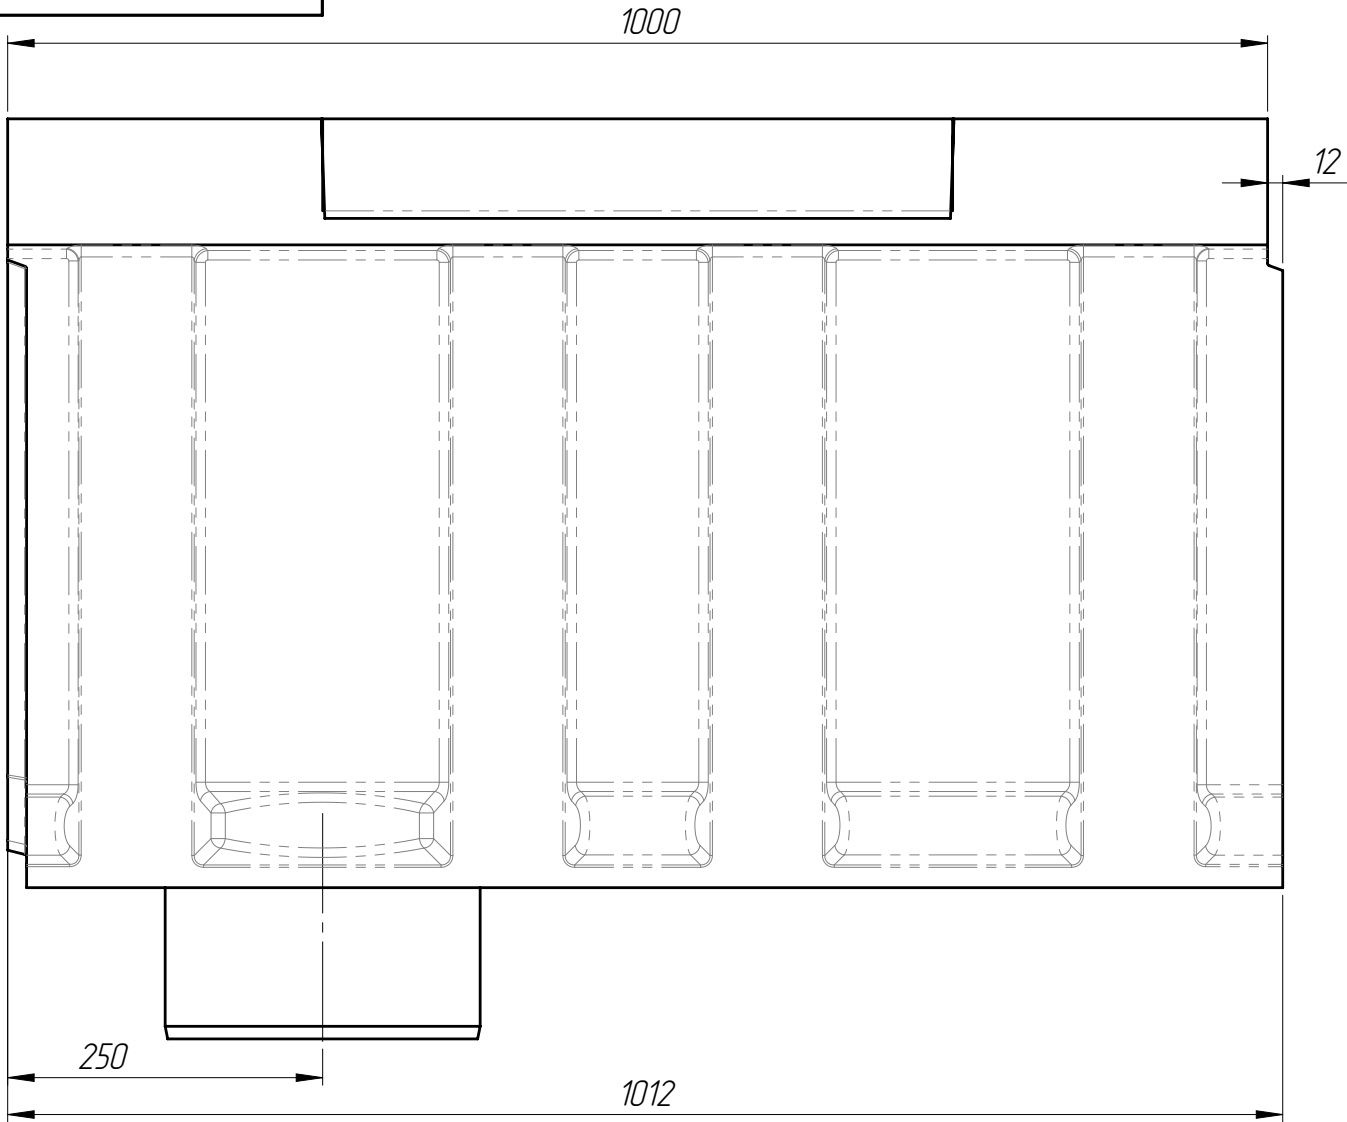


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам инв.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

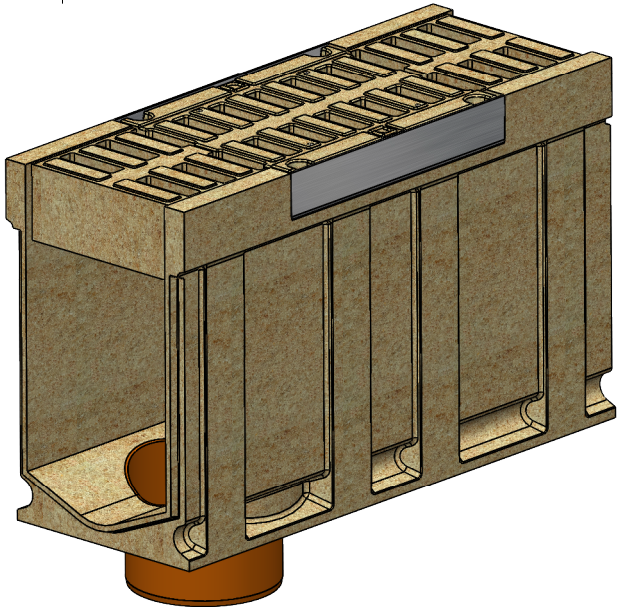

1. Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 8%
2. Решетка: РВ-30.39.50-П-Щ5-БМВ (арт. 4.7П5Щ)
3. Крепеж для решетки:
- Болт М12х70 DIN 933 (или Болт М12х70 ГОСТ 7798) – 4 шт
- Гайка М12 DIN 557 квадрат – 4 шт
- Шайба 12 ГОСТ 11371-78 – 4 шт

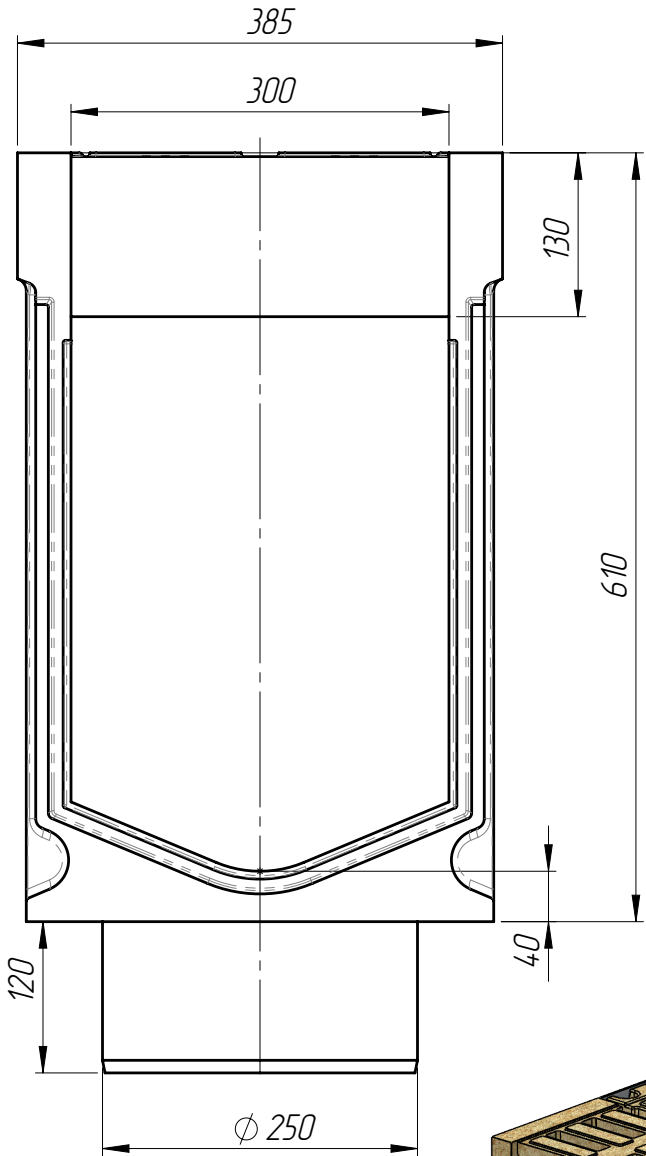

					БМВ-30.39.61-ПР-ПВ-Щ5						Арт.	077905709П			
Изм.	Лист	N документа	Подп.	Дата	Блок монолитный водоотводный ревизионный с вертикальным выпуском						Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.														14.8.19	1:6
Пров.															
Т. контр											Лист 1			Листов 1	
					Полимербетон										
Н. контр															
Утв.															