
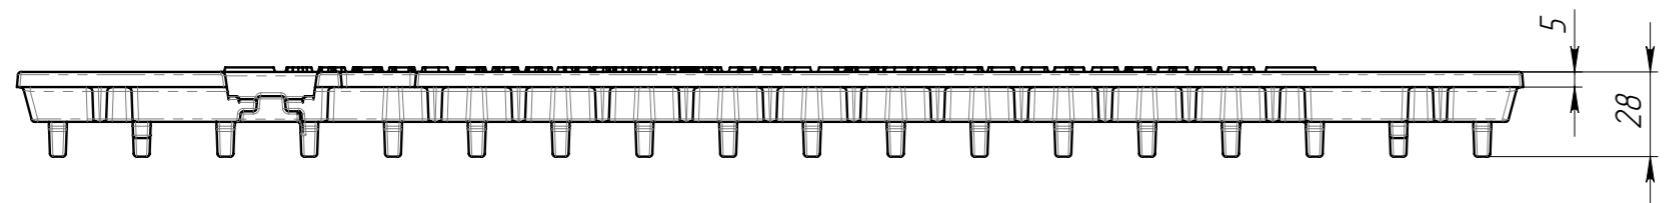
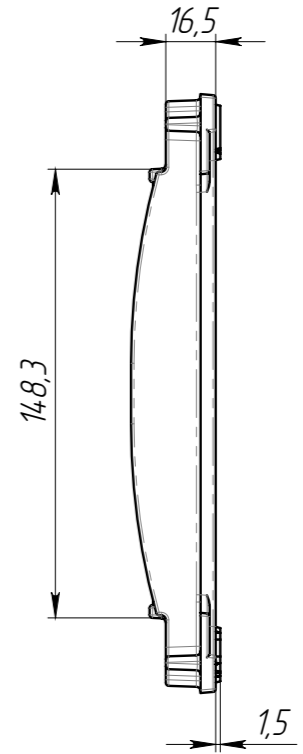


PB-15.20.50-B4-Щ3-ЛВ

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Изм. № дудл.
Взам инв.
Подп. и дата
Изм. № подл.

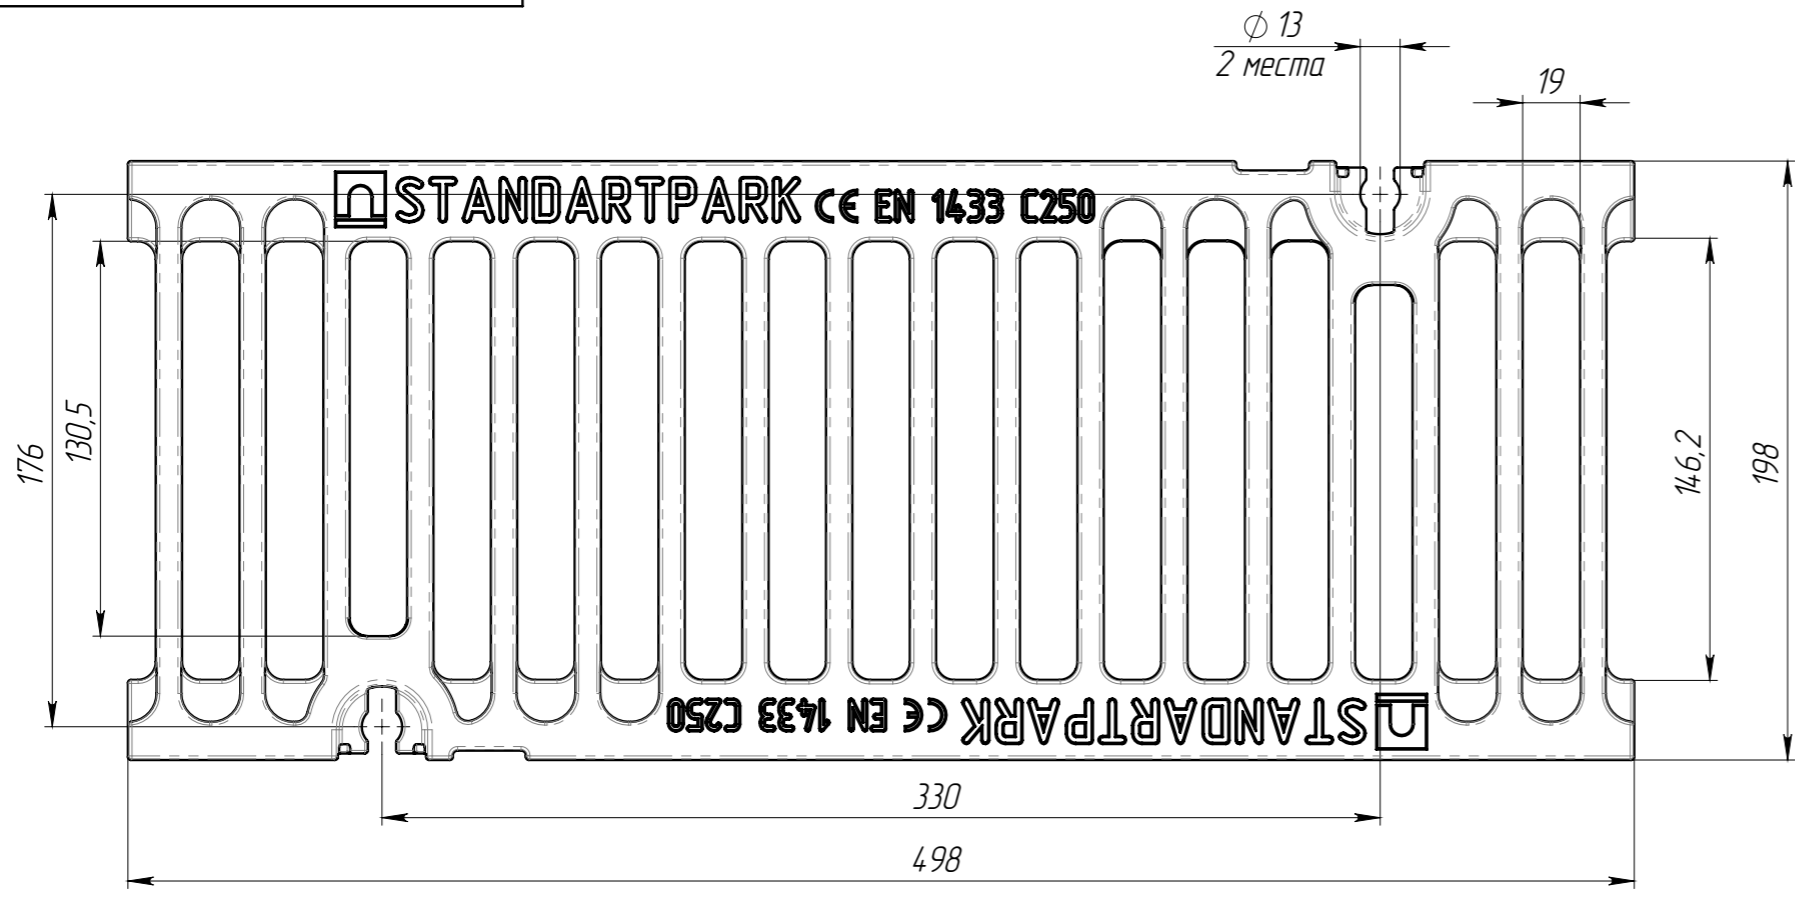

1. Суммарная площадь щелей 467 см кв.
2. Согласно ГОСТ Р 53464-2009 для отливки от 4,0 до 10,0 кг 9 класса точности отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 10%

					PB-15.20.50-B4-Щ3-ЛВ			Арт. 223033-М
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Решетка водоприемная Drive DN 150 Класс нагрузки C250	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пухов Н.Ю.						4.86	1:2.5
Проб.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					B450 ГОСТ 7293-85			
Утв.	Седова Е.А.							